


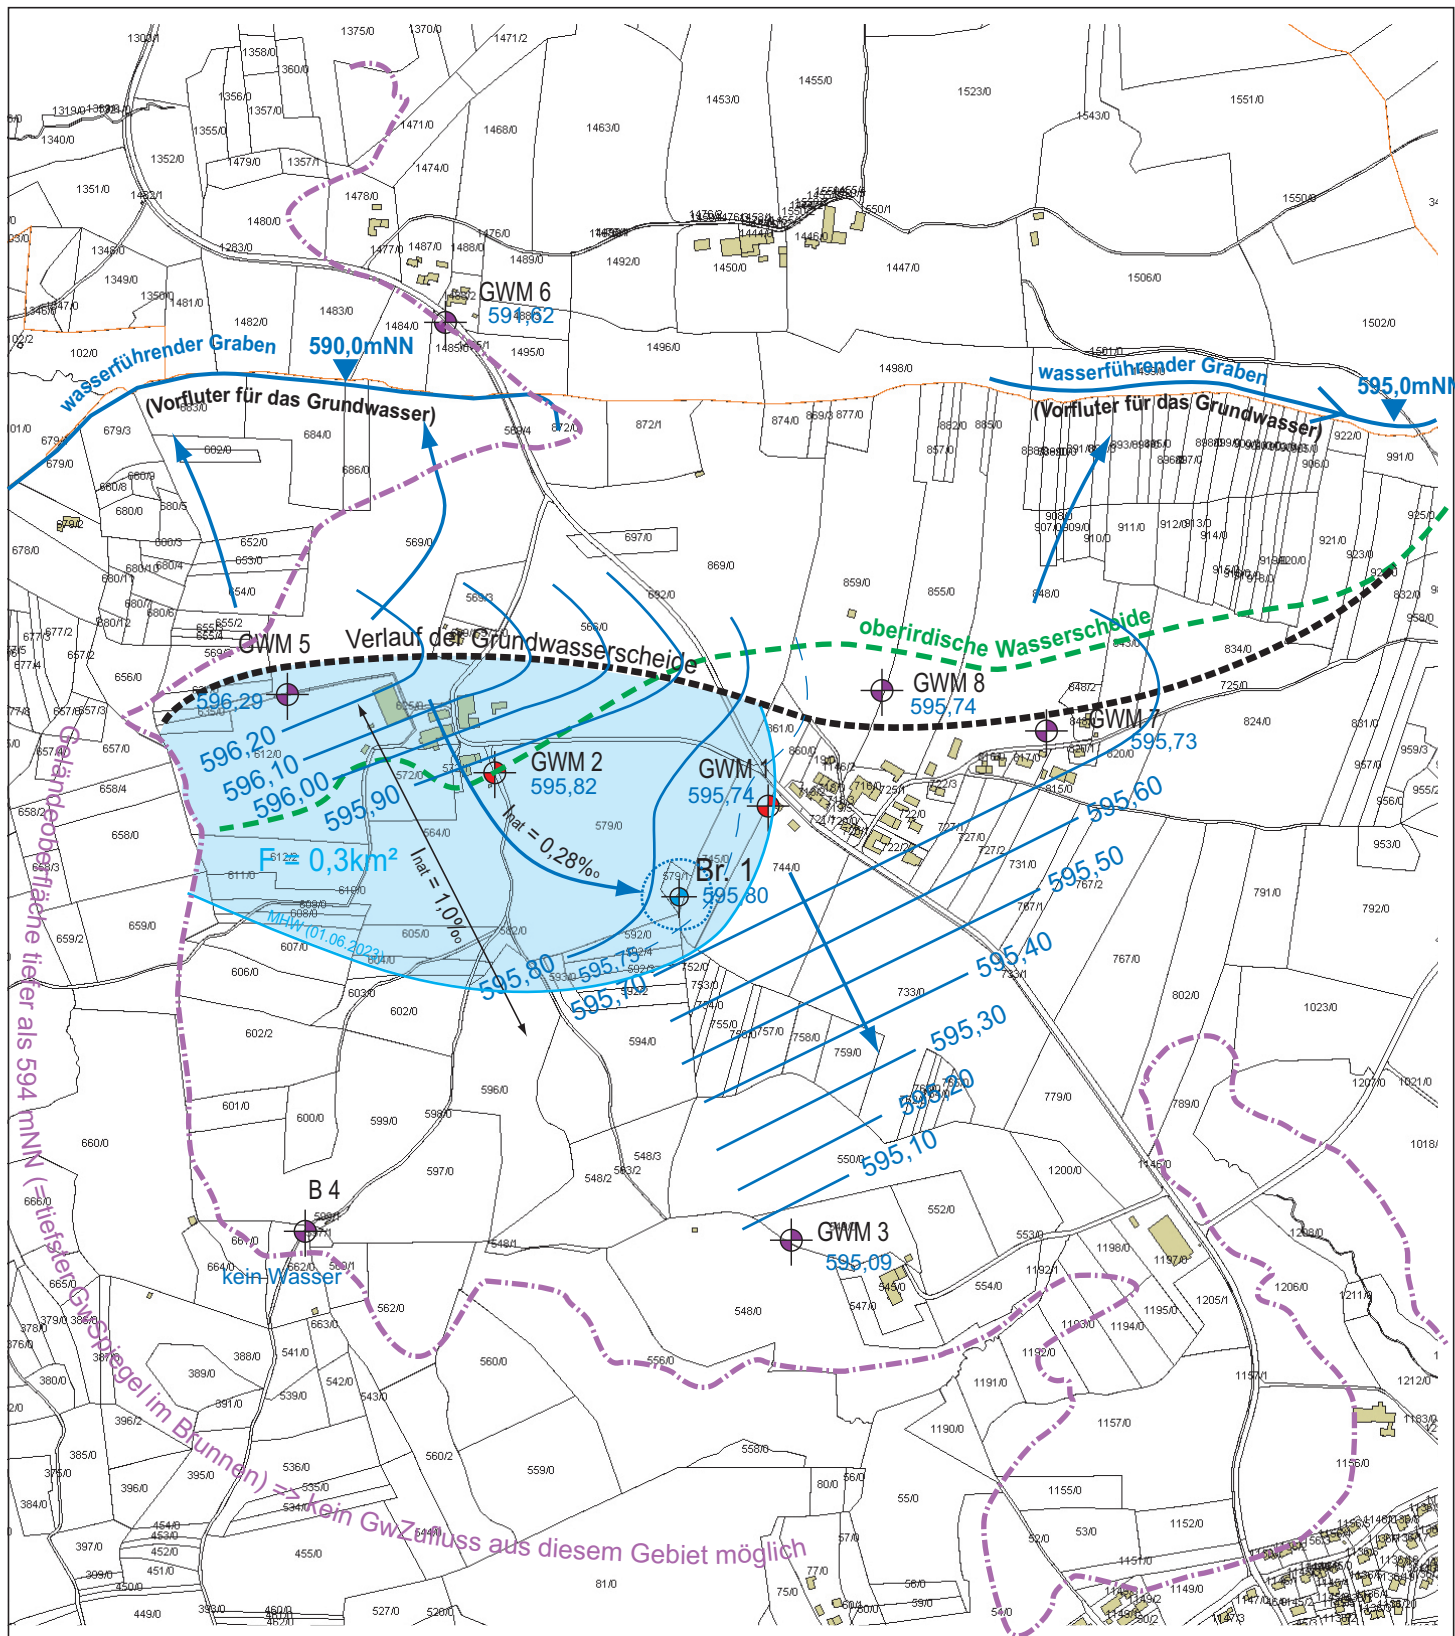

Inat = 1,0‰ (in der weiteren Brunnenumgebung) Inat = 0,28‰ (im nahen Brunnenzustrom, für Berechnung 50 Tage Linie verwendet)

Erforderliche Bilanzdeckungsfläche: 0,3 km²

50 Tage Abstandslinie (ohne Berücksichtigung der Grundwasserüberdeckung)

Entnahmebreite B und Abstand untere Kulmination

Q in m³/s	0,00385
kf in m/s	0,0008
H in m	11
I nat	0,001
n	0,25
Ergebnisse	
B	437,5
D	306,3
xu	70,0
va in m/d	0,28

Verlauf der Randstromlinie
F Flächengröße des Einzugsgebietes

oberstromiger 50 Tage Abstand (n. FRISCH) bei Inat = 0,28‰ und s = 0,4m: 47m

oberstromiger 1 Jahres Abstand (n. FRISCH) bei Inat = 0,28‰ und s = 0,4m: 72m

oberstromiger 3 Jahres Abstand (n. FRISCH) bei Inat = 0,28‰ und s = 0,4m: 128m

Projekt: ZV Harpfinger Gruppe, Br. Obergebertsham
-Einzugsgebietsermittlung und Schutzgebietsvorschlag-
Auftraggeber: Harpfinger Gruppe

Bezeichnung:

Anlage 9/4a

Maßstab

1 : 10.000

Grundwassersituation

Zeitpunkt der Grundwasserstandsmessungen:

01.06.2023 (MHW Situation)

Datum

aktualisiert

27.03.2025

Vorhabensträger: ZV Harpfinger Gruppe

Planfertiger:

h. Lichnerke

Kienberg, 27.03.2025
(Ort, Datum)

(Unterschrift)

HydroGeo
83646 Bad Tölz • Niggelstr. 3b