


Brunnen Obergebertsham

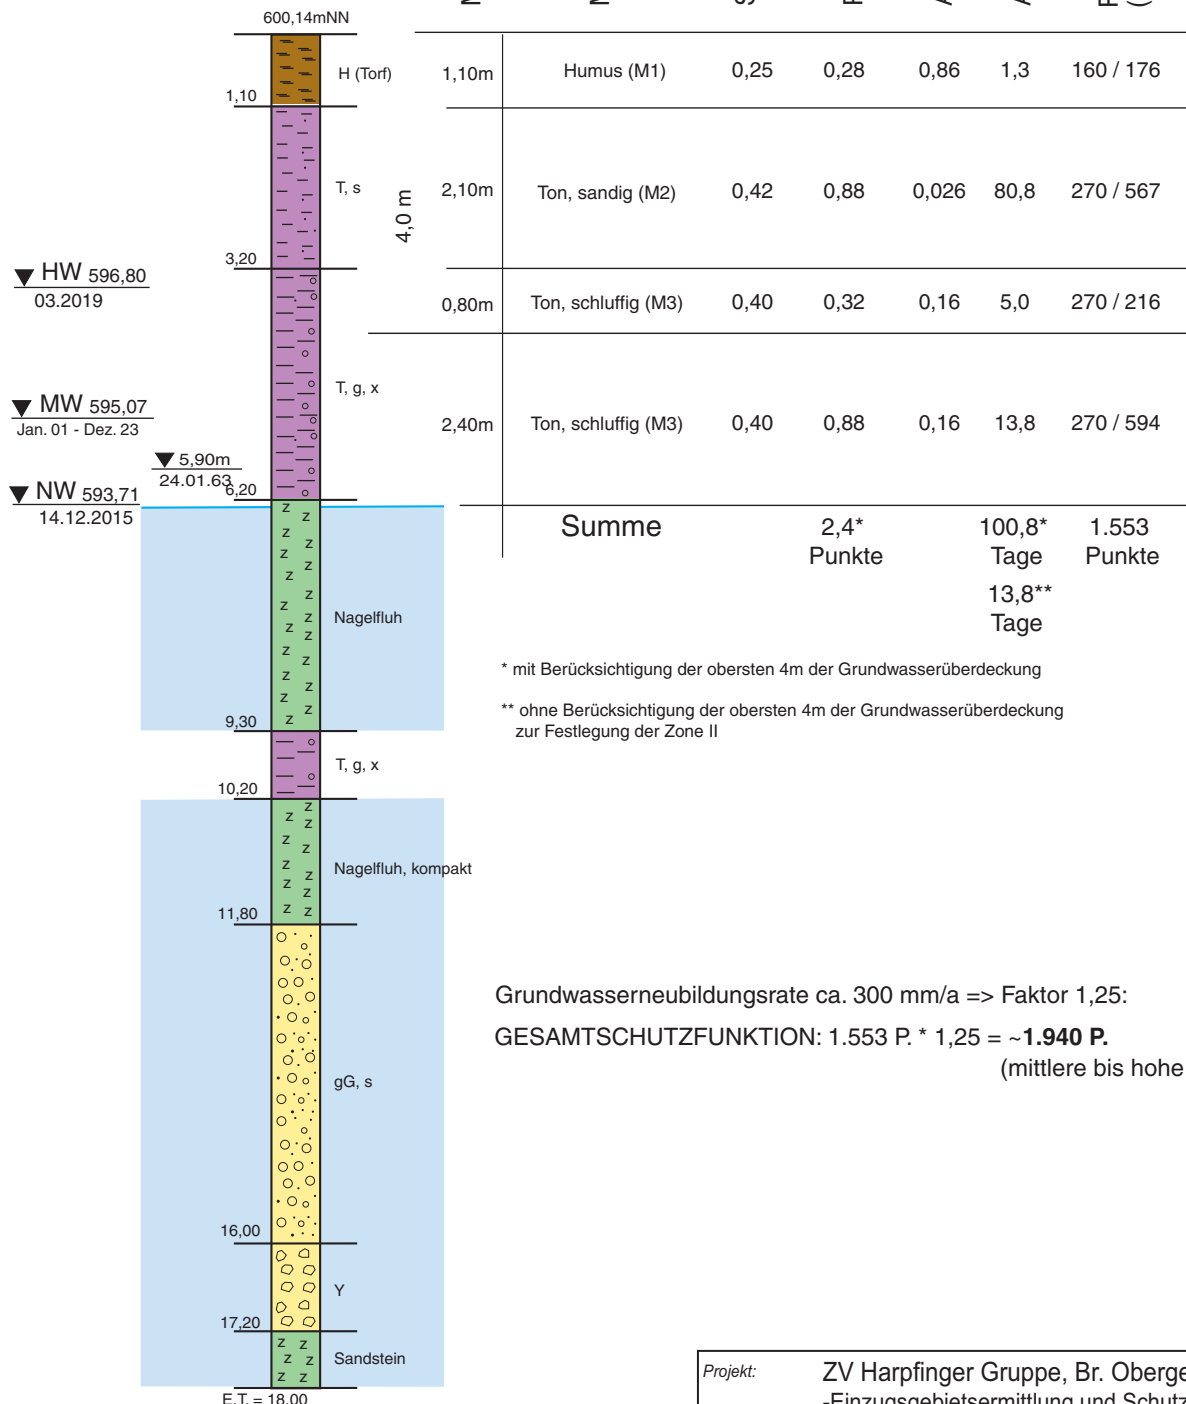

Grundwasserneubildungsrate ca. 300 mm/a => Faktor 1,25:

GESAMTSCHUTZFUNKTION: 1.553 P. * 1,25 = ~1.940 P.

(mittlere bis hohe Schutzfunktion)

ANGENOMMENE GEOHYDRAULISCHE KENNWERTE

Grundwassermächtigkeit H bei NW = 11,0m
 $k_f = 8,0 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$
 Überdeckungsmächtigkeit M bei HW = 6,2m

Projekt: ZV Harpfinger Gruppe, Br. Obergebertsham -Einzugsgebietsermittlung und Schutzgebietsvorschlag-	
Auftraggeber: Harpfinger Gruppe	
Bezeichnung: Anlagen 11/1	Maßstab: i. d. H.: 1 : 100
Beurteilung der Deckschichten Br. Obergebertsham	Datum: 18.09.2024
Vorhabensträger: ZV Harpfinger Gruppe Kienberg, 18.09.2024 (Ort, Datum)	Planfertiger: <i>h. Lichtenegger</i> HydroGeo 83646 Bad Tölz • Niggelstr. 3b (Unterschrift)